

דו"ח איכות מים - תאגיד המים והביוב "הרי נצרת"**רבעון שני (חודשים אפריל-יוני) - שנת 2026****ריינה - יפיע - עילוט - נצרת - איכסאל****סכום הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות לרבעון שני 2026.4-6**

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
להלן מוצגות תוצאות הבדיקות הכימיות והמיקרוביאליות שבוצעו בין אפריל ליוני 2026 בתאגיד

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
ריינה	בקטריאלית	רשת	96	96	100%	96	0%
	כימיה	THM	4	4	100%	4	0%
		מתכות	6	6	100%	6	0%
יפיע	בקטריאלית	רשת	45	45	100%	45	0%
	כימיה	THM	4	4	100%	4	0%
		מתכות	6	6	100%	6	0%
עילוט	בקטריאלית	רשת	27	27	100%	27	0%
	כימיה	THM	2	2	100%	2	0%
		מתכות	3	3	100%	3	0%
נצרת	בקטריאלית	רשת	403	403	100%	403	0%
	כימיה	THM	9	9	100%	9	0%
		מתכות	10	10	100%	10	0%
אכסאל	בקטריאלית	רשת	42	42	100%	42	0%
	כימיה	THM	4	4	100%	4	0%

להלן הסברים מפורטים לקריאת הטבלה:

- ❖ **בדיקה מיקרוביאלית** – במסגרת בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים, החיידקים הקוליפורמים, המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה. התקן הינו 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי שתייה.
- ❖ **בדיקה ל-THM - תוצרי לוואי של חיטוי** - מדובר בתוצרי לוואי של חיטוי המים. חומרים אלה עשויים להיווצר כתגובה בין חומר החיטוי וחומר אורגני המצוי במים. התקן הינו 100 מיקרוגרם לליטר.
- ❖ ברבעון השני של שנת 2026 בוצע דיגום בחודשים אפריל מאי ויוני.
- ❖ אחוז ביצוע הדיגום עומד על 100%.
- ❖ להלן מוצגים הממצאים, נמוכים ויציבים.

נצרת

נק' דיגום/תאריך	25.04.26	21.05.26	18.06.26	תקן מג"ל
כלי בית יזבק	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	0.1
כניסה קו דיין	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	
סאלח מוטראן	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	

ריינה

נק' דיגום/תאריך	25.04.26	18.06.26	תקן מג"ל
מסגד	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	0.1
כיכר טנוס	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	

יפיע

נק דיגום/תאריך	15.04.26	21.05.26	תקן מג"ל
כניסה מקורות	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	0.1
שכונה דרומית דשה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	

אכסאל

נק דיגום/תאריך	06.05.26	04.06.26	תקן מג"ל
נאיף חבשי	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	0.1
ח"צ אכסאל	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	

עילוט

נק דיגום/תאריך	25.04.26	18.06.26	תקן מג"ל
עלי יוסף אבו ראס	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	0.1

❖ **בדיקת למתכות רשת** – על פי תקנות מי השתייה, נדרש ביצוע דיגום למתכות רשת (ברזל,

נחושת ועופרת) על מנת לוודא את טיב צנרת ההולכה.

במהלך שנת 2026 תוכנן ובוצע דיגום ביישובים:

- (1) נצרת (נדרשת תדירות שנתית)
- (2) יפיע וריינה (נדרש בתדירות של אחת לשנתיים)
- (3) עילוט (נדרש בתדירות של אחת ל- 3 שנים)
- (4) אכסאל, נדרשת תדירות של אחת לשנתיים אולם הדיגום האחרון בוצע בשנת 2025 ועל כן הדיגום הבא מתוכנן לשנת 2027.

יפיע – 05/2026

שם הנק'	ברזל	נחושת	עופרת
בית חתאם נחש	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
ביה"ס יסודי	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
ראדי כנאנה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
ביה"ס יסודי א'	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
שכונת חי אלשמאלי	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
שכונת דרומית חדשה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה

ריינה – 05/2026

שם נק' הדיגום	ברזל	נחושת	עופרת
המסגד	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
אבו יוסף אבו ראס	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
ביה"ס יסודי ב'	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
מחמוד בסול	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
שכונת טנוס כיכרחדשה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
א.ת. שכונת אלמדינה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה

נצרת – 05/2026

נק' דיגום	ברזל	נחושת	עופרת
כיכר פטריס	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
בי"ס אלקסטל	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
מתחם ביה"ס שניילר	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
כלי בית יזבק	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
כנסיית הבשורה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
בי"ח אנגלי	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
מוחמד סוידאן	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
בית דאחל חאמד	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
בית הקשיש	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
שכונת הגליל אזור צפוני	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה

עילוט – 04/2026

שם נק' הדיגום	ברזל	נחושת	עופרת
ליד בית אימאן אבו ראס	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
גסאן עלי אחמד	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
אבו עיאש חוסיין	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה

בדיקות כלור ועכירות

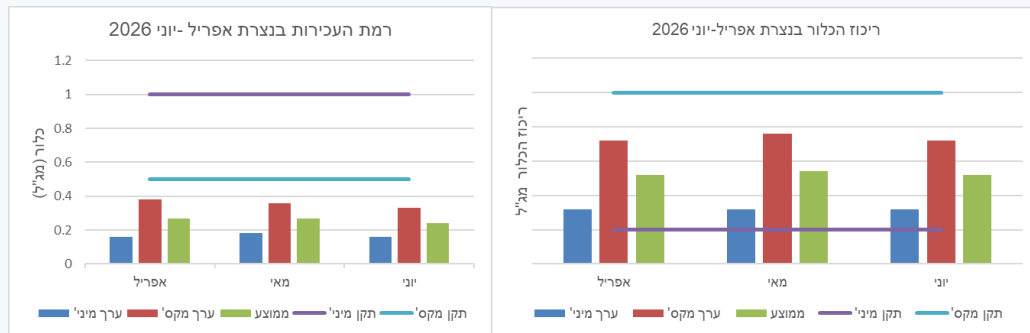
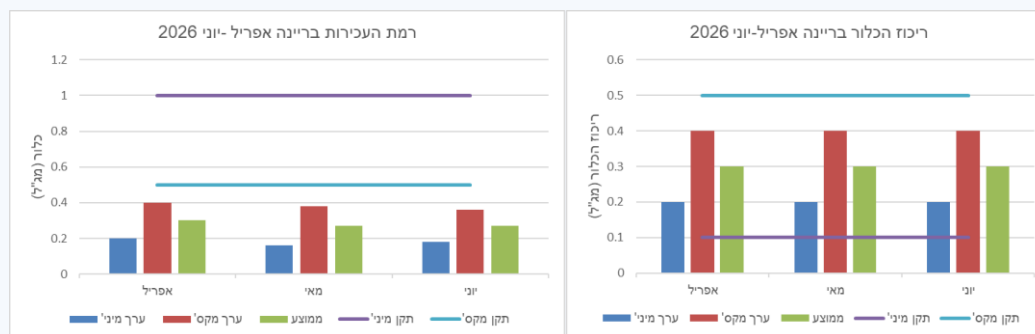
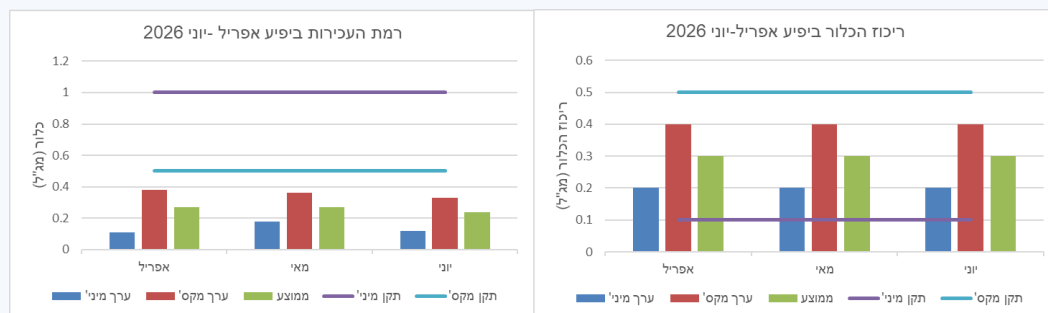
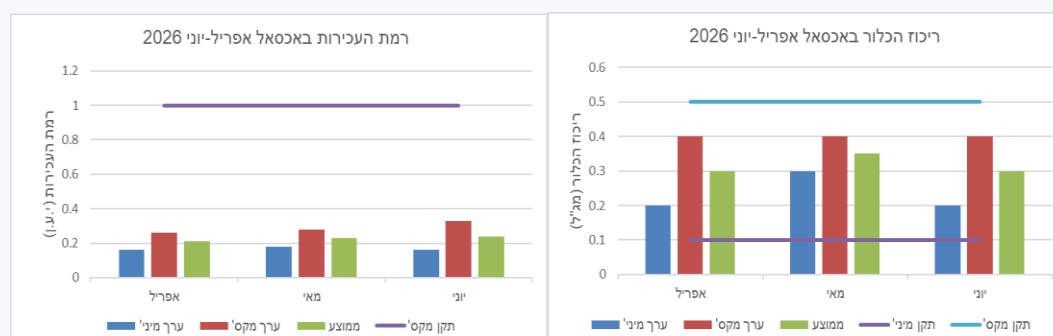
במסגרת הדיגום המיקרוביאל, מתבצע ניטור לכלור ולעכירות כבקרה נוספת של איכות המים המסופקים.

בישוב עילוט תדירות הדיגום למעבדה הוא אחת ל- 28 יום ועל כן מתבצע ניטור נוסף לכלור ולעכירות.

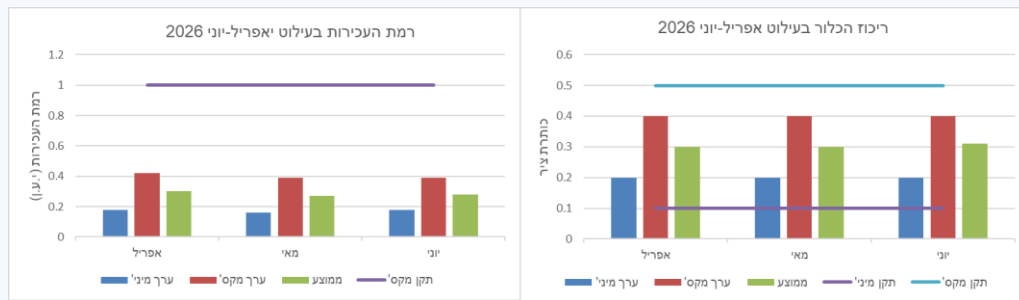
ריכוז הכלור הנדרש: 0.1-0.5 מג"ל

רמת עכירות מקסימלית מותרת: 1 י.ע.

✓ גרפים של ממצאי בדיקות לריכוזי כלור ורמות עכירות לתקופה זו מוצגים להלן.

נצרת:**ריינה:****יפיע:****אכסאל:**

עילוט:



לסכום,

תאגיד הרי נצרת פועל ומבצע את חובותיו למען בקרת איכות מי השתייה המסופקים לצרכנים השונים.

1. בוצעו כל הבדיקות הנדרשות על פי תכנית דיגום שהוכנה על ידי התאגיד ואושרה על ידי רשות הבריאות.
2. תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות תקינות.
3. תוצאות כל הבדיקות הכימיות, תקינות.
4. בשנת 2026 נקבע על ידי משרד הבריאות כי אין להמשיך ולדגום את ריכוזי הפלואוריד במים המסופקים שכן מאז שנת 2014 אין תוספת למים ונאסף מידע מספק בשנים האחרונות באשר לריכוזו הטבעי במי השתייה.
5. ניתן לדווח על דרישת כלור נמוכה מאוד ורמת עכירות נמוכה. ממצאים אלו יכולים להעיד על תנאי תפעול ואחזקה תקינים ואיכות מים טובה.
6. תאגיד הרי נצרת פועל מתוך אחריות ושקיפות מלאה לצרכניו ומפרסם דו"ח זה בדבר איכות המים, כנדרש.

בכבוד רב,

תומר עוז

סמנכ"ל הנדסה